


RG_2 - P.POŻ - Istniejąca - Obwody zasilane z przed Pożarowego Wyłącznika Prądu

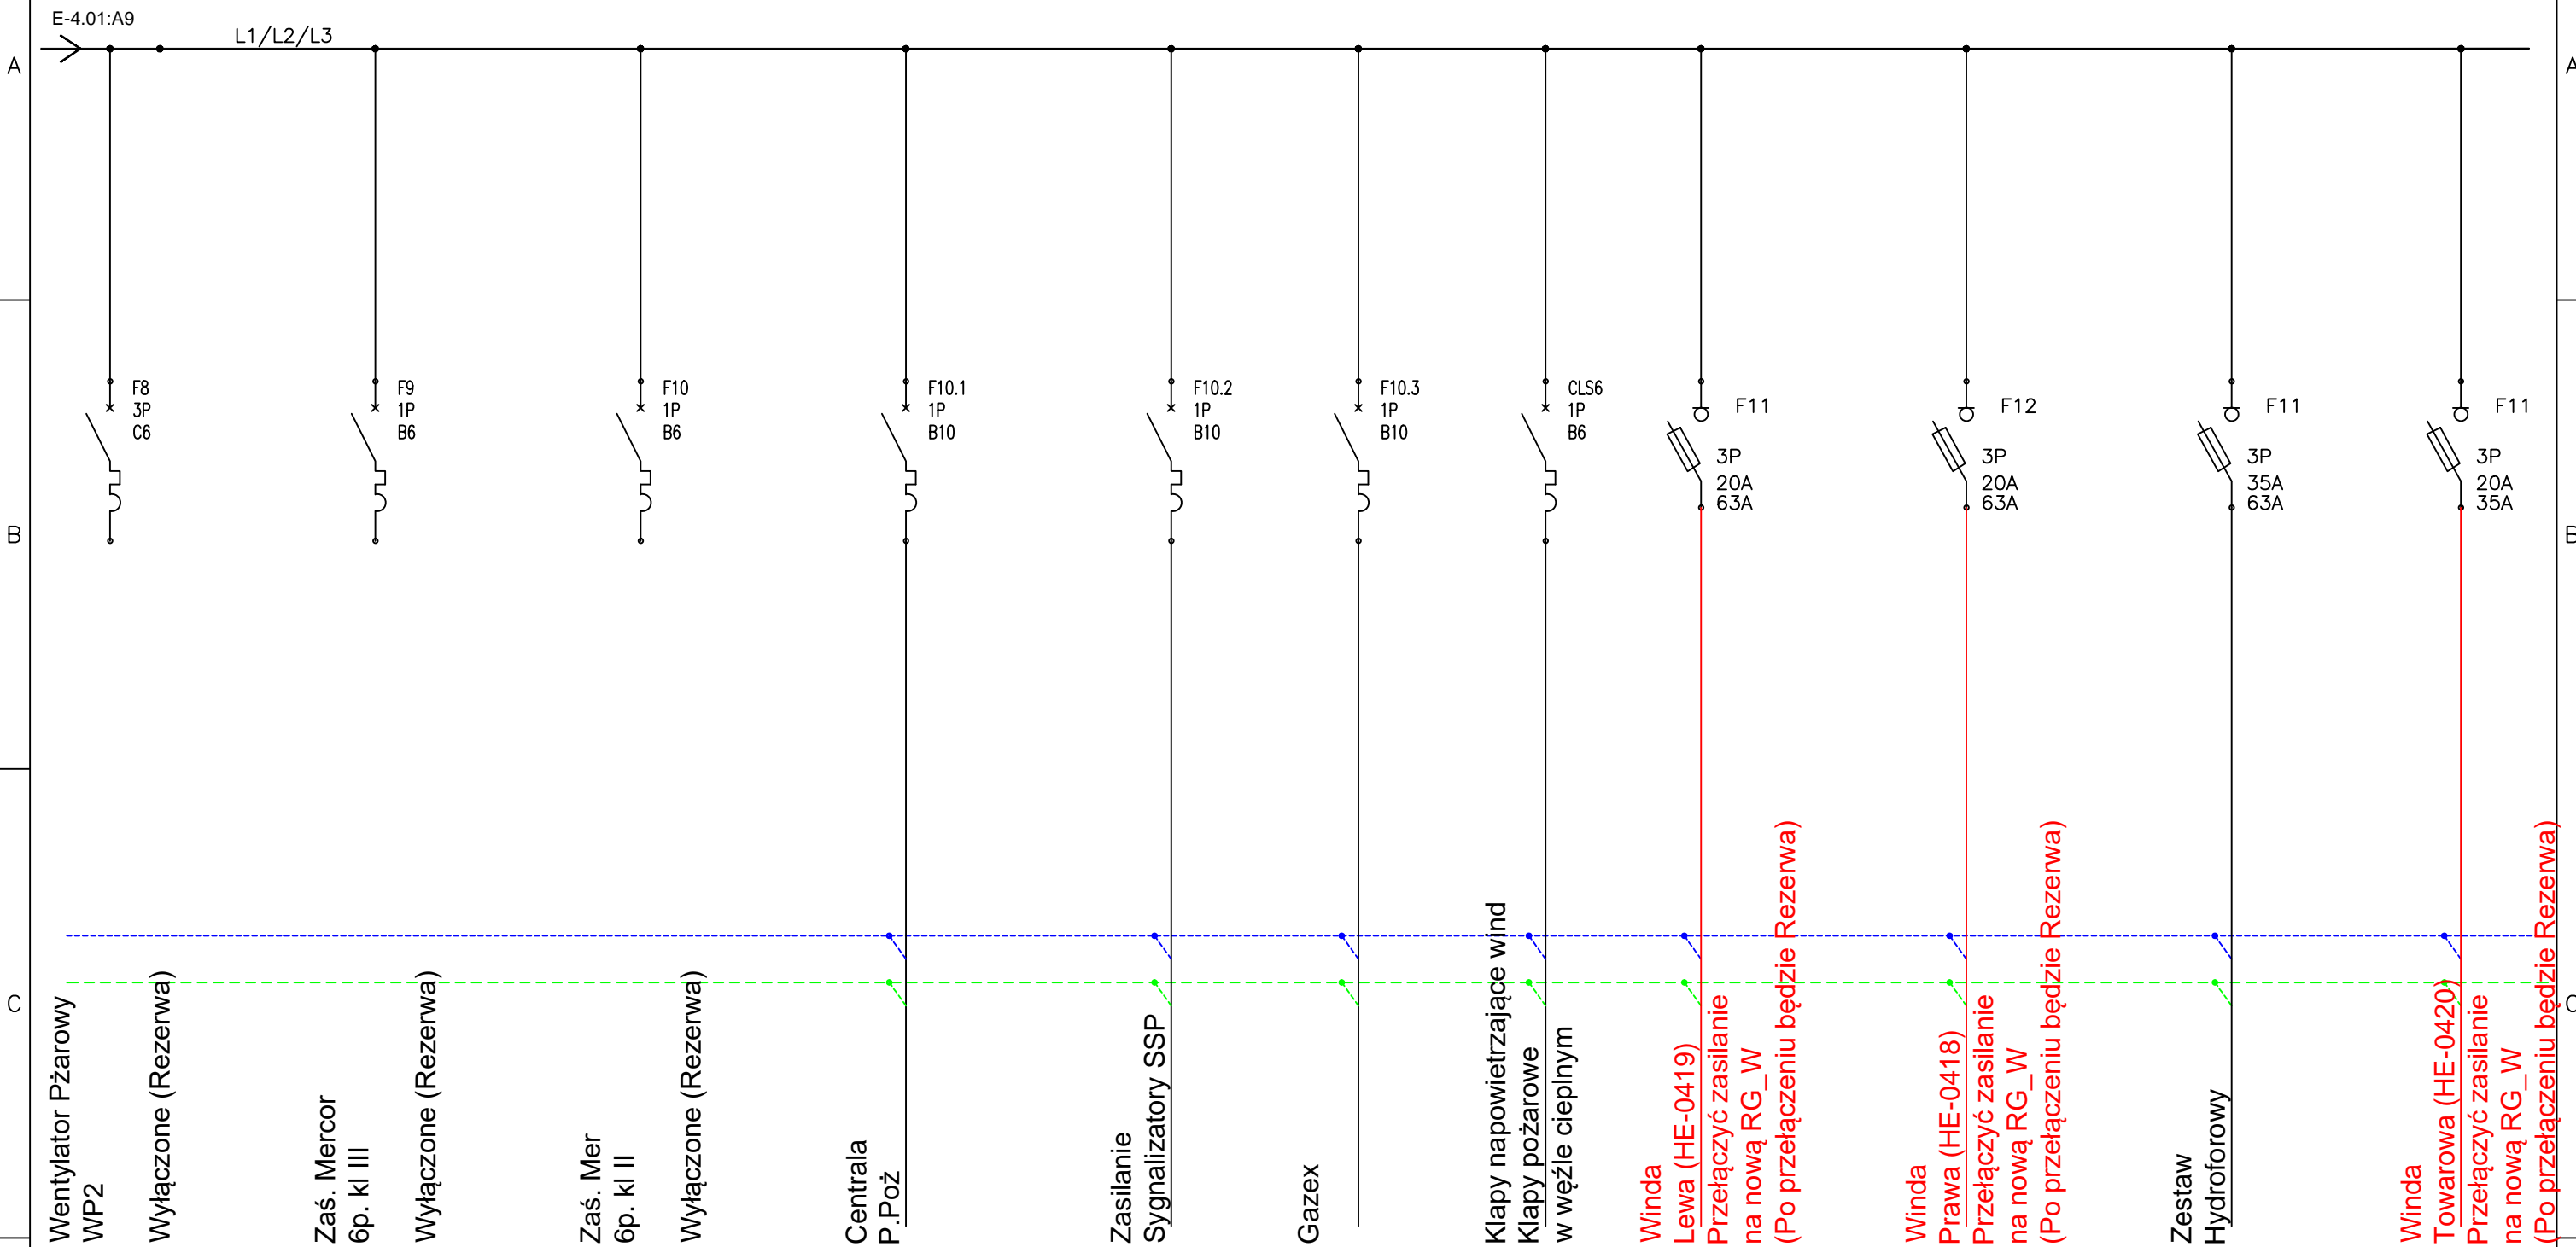

Kolorem Czerwony
Zaznaczono obwody podlegające odłączeniu z tej rozdzielnicy

jednostka projektowa: TECO energy			projekt: Dostosowanie do zwiększonej mocy przyłączeniowej		
www.tecoenergy.pl ul. Franciszka Klimczaka 8/11 02-797 Warszawa TEL. 697002713			adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42		
inwestor: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 00-926 Warszawa ul. Krucza 38/42			INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY		
Projektował: mgr inż. P. Staroński		MAZ/0060/PBE/16	Rewizja A	Data: Październik 2018	Skala: %
Sprawdzał: mgr inż. J. Bielawski			tytuł: Schemat Zasilania – Rozdzielnica RG_2 – P.POŻ		
ST-336/71			rysunek nr: E-4.02		strona: 2
					stron: 2